

КТП ТАС-М, КТП ПАС-М (модернизированная)

мощностью 630 кВ·А напряжением 6 (10) кВ

ТУ РБ 100211261.029-2003

Особенностью данных КТП является:

- ❖ Выводы отходящих линий- *кабельные*;
- ❖ Максимальное количество отходящих линий - *восемь*;
- ❖ Наличие защиты (УЗО) в цепях внутреннего освещения от поражения электрическим током людей при прикосновении к токоведущим частям электроприборов или нарушении их изоляции;
- ❖ Комплектация КТП счётчиками *активной и реактивной* энергии (по требованию заказчика возможна установка только активного счётчика).


Основные технические параметры

Наименование параметра		Значение параметра
Тип трансформатора		ТМГ
Схема и группа соединения обмоток трансформатора		Y/Y _Н -0 или Δ/Y _Н -11
Номинальная мощность трансформатора, кВ·А		630
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ		0,4
Номинальный ток отходящих линий, А	№ 1	100
	№ 2	160
	№ 3	160
	№ 4	100
	№ 5	200
	№ 6	250
	№ 7	250
	№ 8	200
	линия освещения	16 (25 *)

Примечания:

1. * - по согласованию с заказчиком.
2. По требованию заказчика токи и количество отходящих линий, а также схемы и группы соединения обмоток трансформатора могут быть изменены.

Габаритные, установочные размеры и масса КТПАС-М мощностью 630 кВ·А

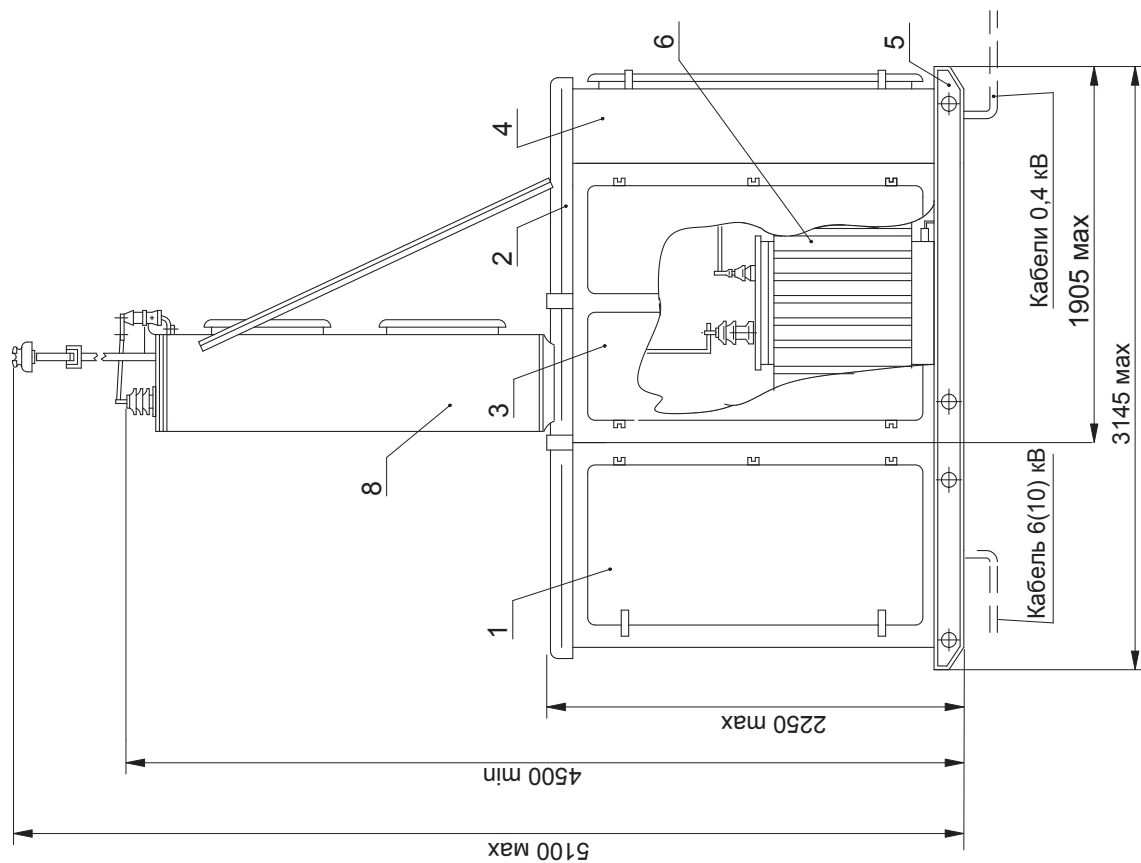


1. Шкаф трансформаторного ввода
(только для КТП с кабельным вводом).
2. Шкаф трансформатора и РУНН.
3. Отсек трансформатора.
4. Отсек РУНН.
5. Салазки.
6. Трансформатор (при его заказе).
7. Кожух.
8. Шкаф воздушного ввода ВН
(только для КТП с воздушным вводом).

Масса КТП (без трансформатора),
не более:

- с воздушным вводом	1300 кг
- с кабельным вводом	1750 кг

**Разметка отверстий в КТПТАС-М (с воздушным вводом)
мощностью 630 кВ·А для крепления на фундаменте
и ввода кабелей НН**

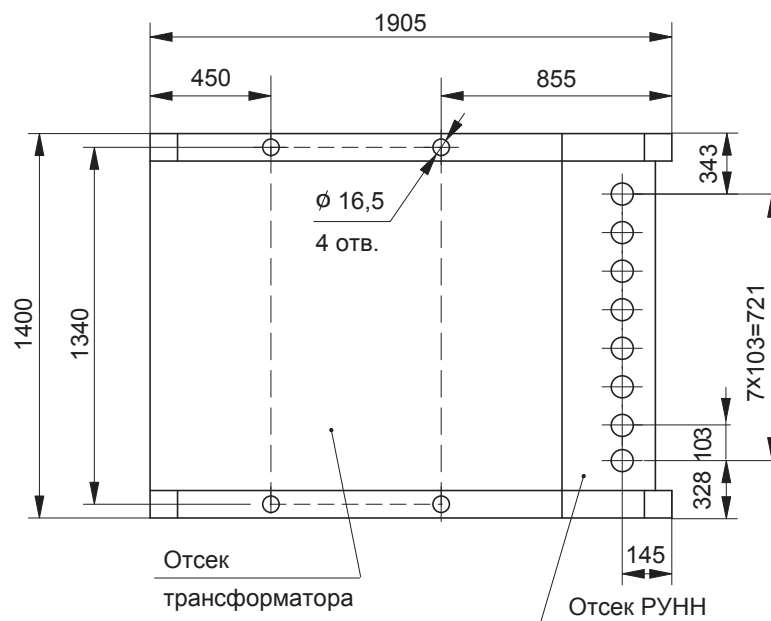

**Разметка отверстий в КТПТАС-М (с кабельным вводом)
мощностью 630 кВ·А для крепления на фундаменте
и ввода кабелей ВН и НН**


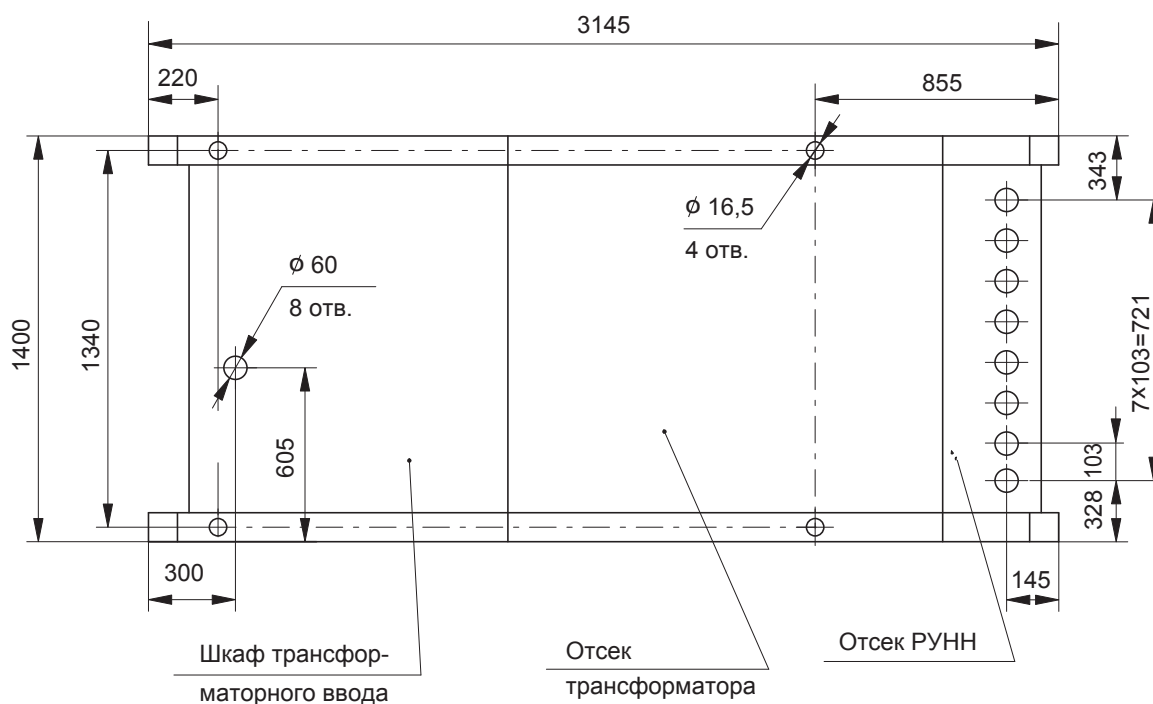



Схема электрическая принципиальная КТПАС-М мощностью 630 кВ·А

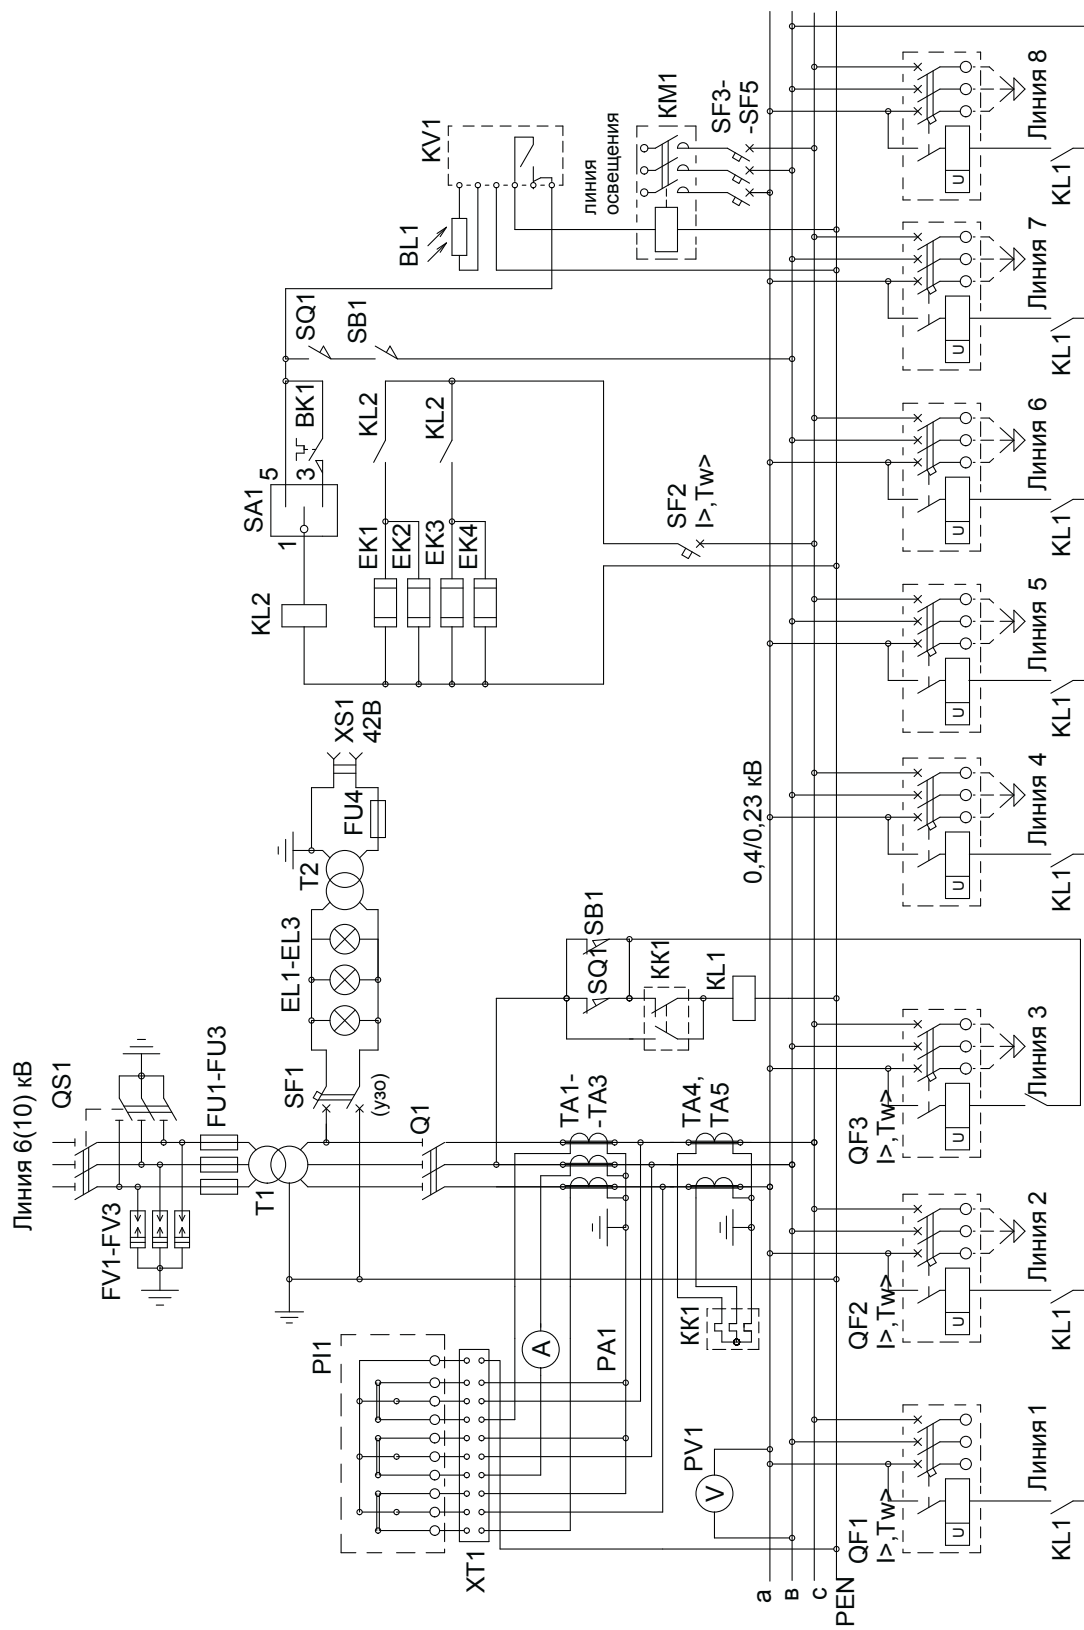

Примечания:

1. В КТП с кабельным вводом отсутствуют FV1-FV3;
2. В КТП с воздушным вводом отсутствуют SB1, EL3.

Габаритные, установочные размеры и масса КТПАС-М мощностью 630 кВ·А

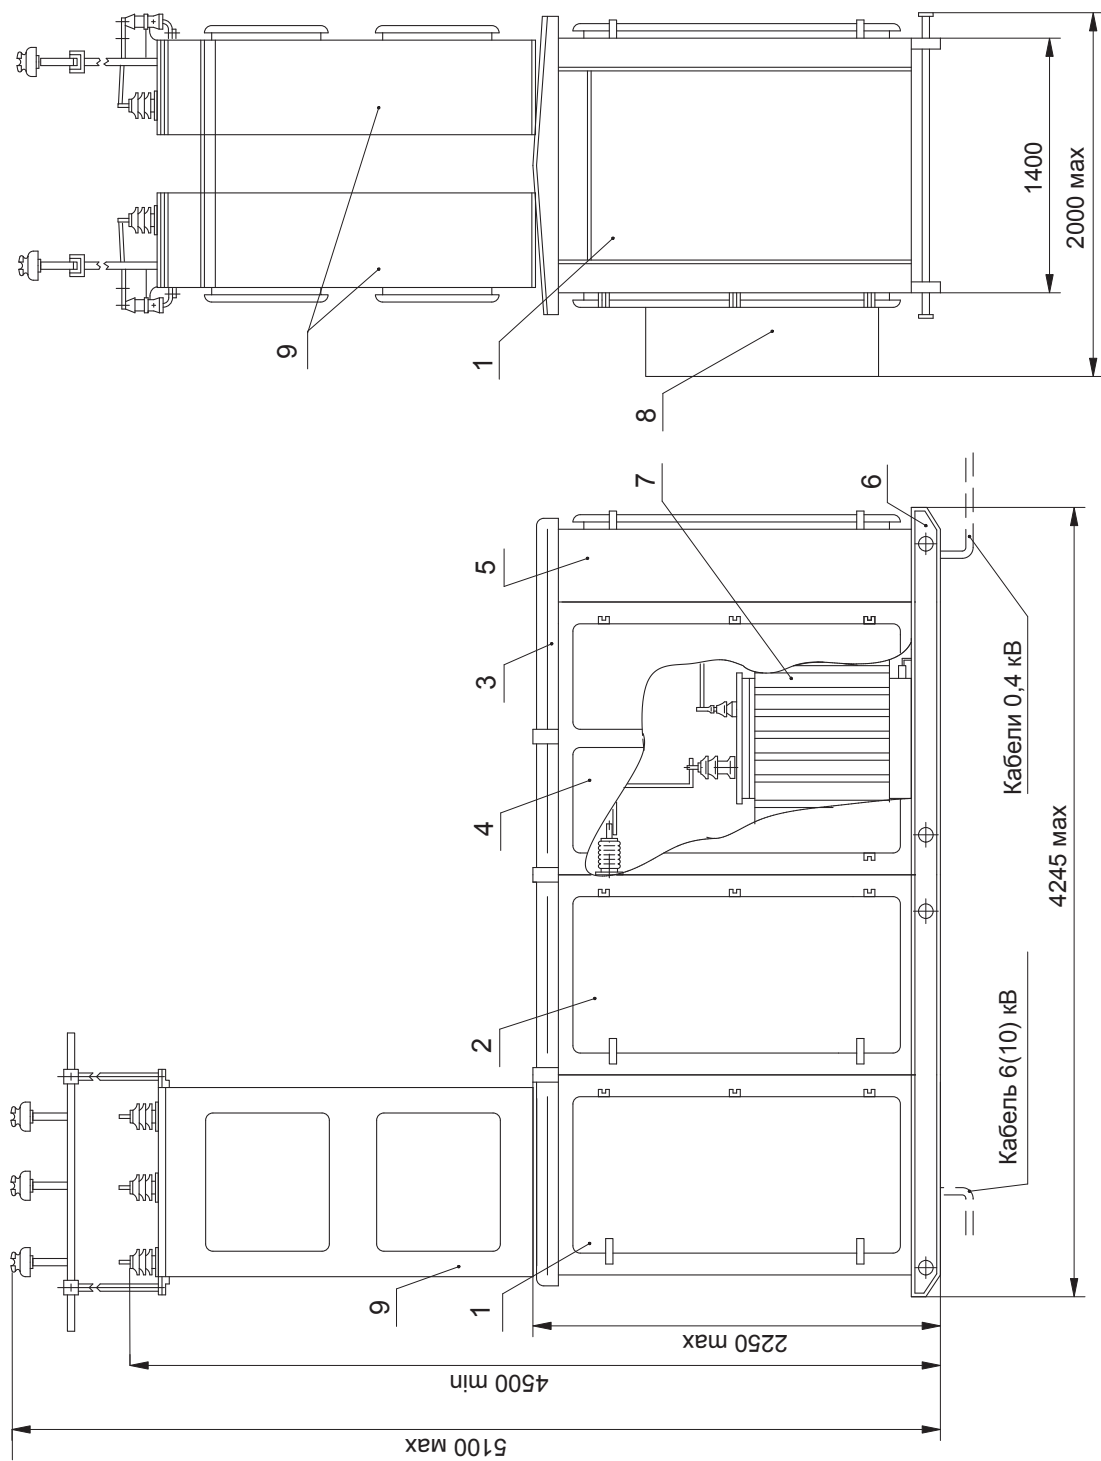


1. Шкаф высоковольтного ввода.
2. Шкаф трансформаторного ввода.
3. Шкаф трансформатора и РУНН.
4. Отсек трансформатора.
5. Отсек РУНН.
6. Салазки.
7. Трансформатор (при его заказе).
8. Кожух.
9. Шкаф воздушного ввода ВН (только для КТП с воздушным вводом).

Масса КТП (без трансформатора), не более:

- с кабельным вводом 2680 кг.
- с воздушным вводом 3100 кг.

**Разметка отверстий в КТПАС-М мощностью 630 кВ·А
для крепления на фундаменте и ввода кабелей ВН, НН**

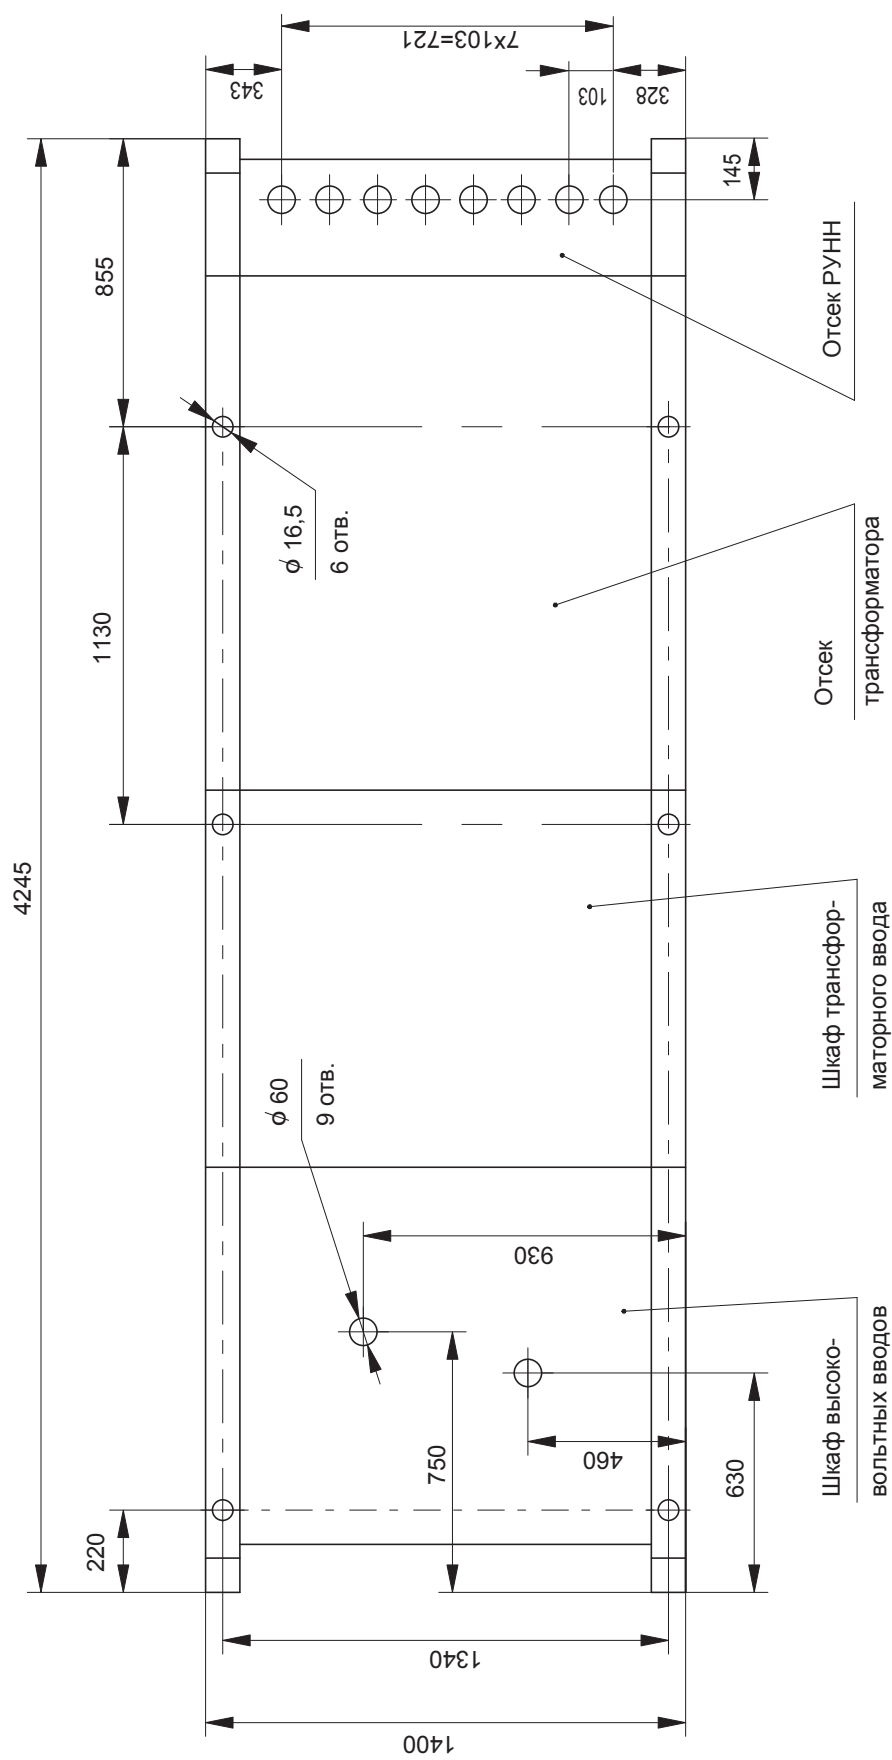

Примечание: В шкафу высоковольтных вводов отверстия φ 60 мм используются при кабельном вводе ВН.

